



※ なお、6:2FTS および 8:2FTS についても、検出されている。
(詳細は沖縄県環境部環境保全課HP参照のこと)

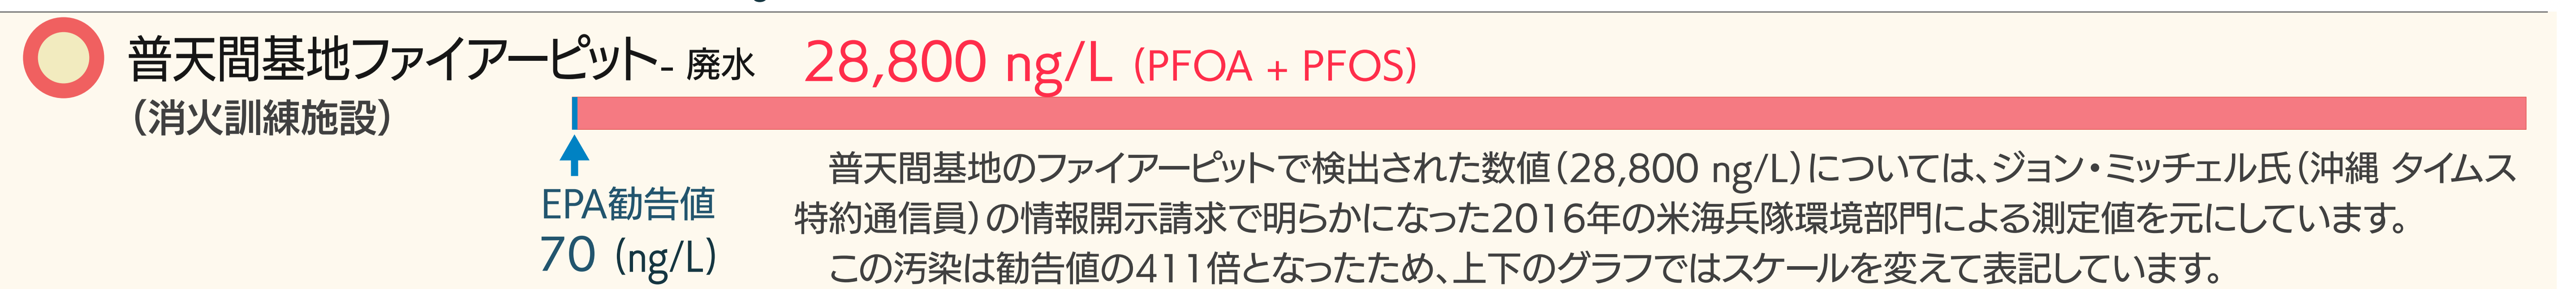

地下水Cライン

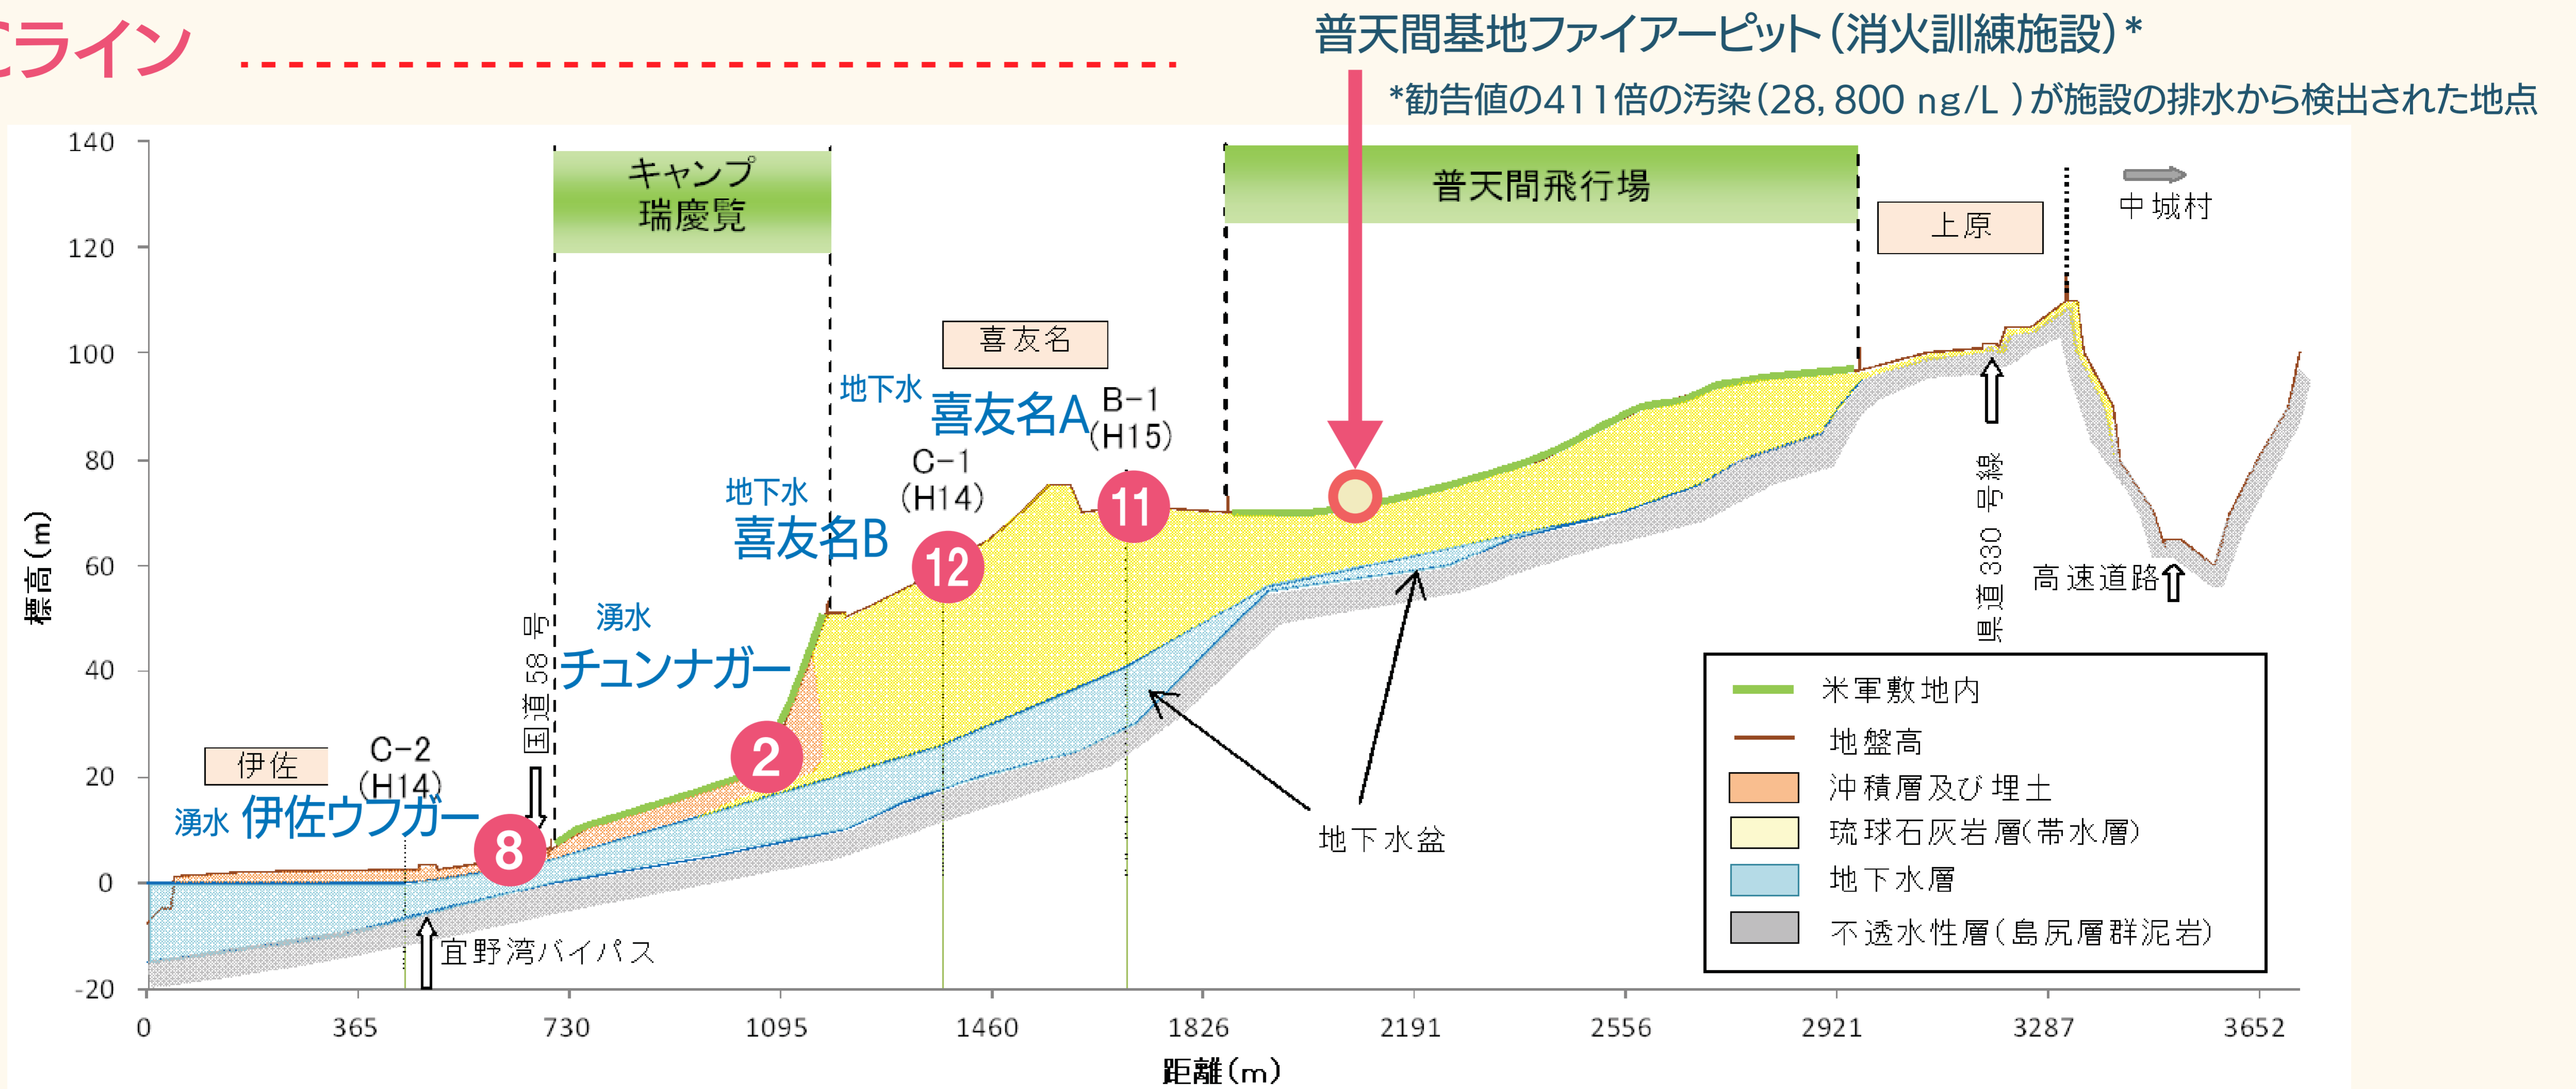

8 伊佐ウフガー湧水 42 : 250

2 チュンナガー湧水 200 : 1800

EPA勧告値 70ng/L

※断面図参照元:宜野湾市自然環境データベース

